

### 3.F Recinzione del campo da gioco

Il rettangolo di gioco e gli spogliatoi del campo per il gioco del calcio dovranno risultare inaccessibili agli spettatori durante lo svolgimento della gara.


La separazione dovrà essere conforme al D.M. n. 61 del 18.3.96 ed alle norme UNI 10121. Il campo di calcio, nel Campionato Nazionale Dilettanti e nei Campionati di Eccellenza e di Promozione, deve essere obbligatoriamente recintato all'esterno con una rete metallica o altro sistema non superabile, avente una altezza di mt. 2.50 con almeno due uscite di sicurezza, un accesso indipendente separato dal pubblico per gli atleti e gli ufficiali di gara, accessi per il pubblico verso ogni eventuale settore e sistemi di vie di uscita facilmente percorribili.

Il rettangolo di gara deve essere protetto da una rete metallica o altro sistema idoneo di altezza minima di mt. 2.20 dal piano di calpestio degli spettatori. Eventuali cordoli in calcestruzzo o muretti sui quali verranno ancorati i profili metallici di sostegno della recinzione non possono essere computati per il loro sviluppo verticale, nell'altezza utile regolamentare.

La recinzione interna del rettangolo di gioco dovrà essere in grado di sopportare una spinta orizzontale non inferiore a 80 kg. m. applicata al punto più alto. Sulla stessa dovranno essere realizzati almeno due varchi di larghezza minima di 2.40 mt., per ogni eventuale settore, muniti di serramenti che in caso di necessità possono essere aperti su disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza verso la zona dell'attività sportiva.

La recinzione interna del rettangolo di gioco, quando realizzata con rete metallica o elettrosaldata, dovrà avere maglie di dimensioni non superiore a cm. 5 x 10, mentre i sostegni verticali della rete, posti ad interesse non superiore a mt. 2,00, dovranno offrire caratteristiche di assoluta sicurezza nel caso di urto accidentale da parte dei giocatori; eventuali profilati di ferro a T, conseguentemente, dovranno avere la sporgenza della lama (anima) rivolta verso la faccia esterna del rettangolo di gioco.

GLi eventuali fossati di delimitazione del rettangolo di gioco dovranno essere profondi almeno 2.50 mt., larghi mt. 2.50 con superficie delle pareti completamente lisce; il fossato deve essere protetto sia verso gli spettatori che verso il rettangolo di gioco con parapetti di altezza minima di mt. 1.00.

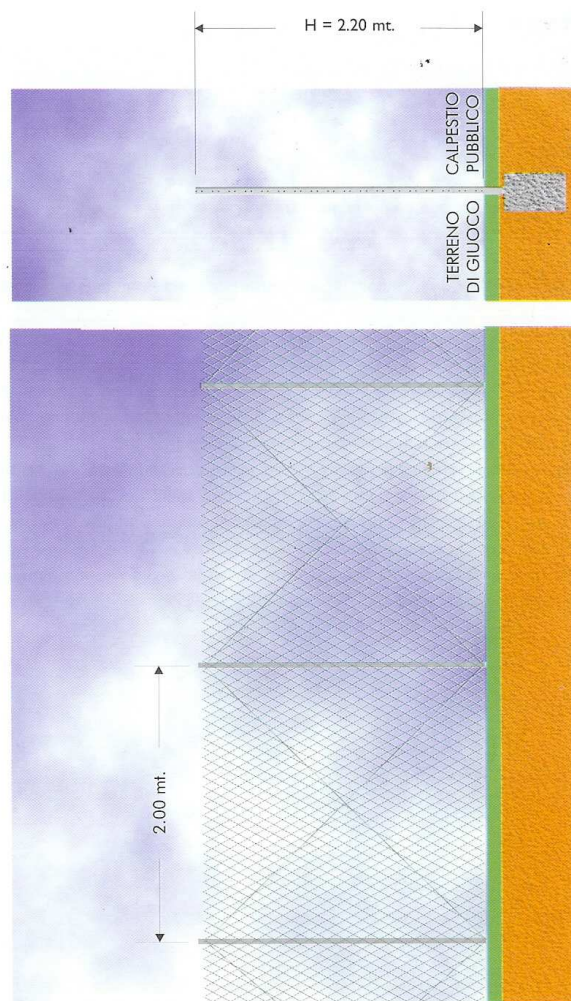

RECINZIONE DEL CAMPO DI GIUOCO